


Схема оповещения для сотрудников ПОО АНО ККС

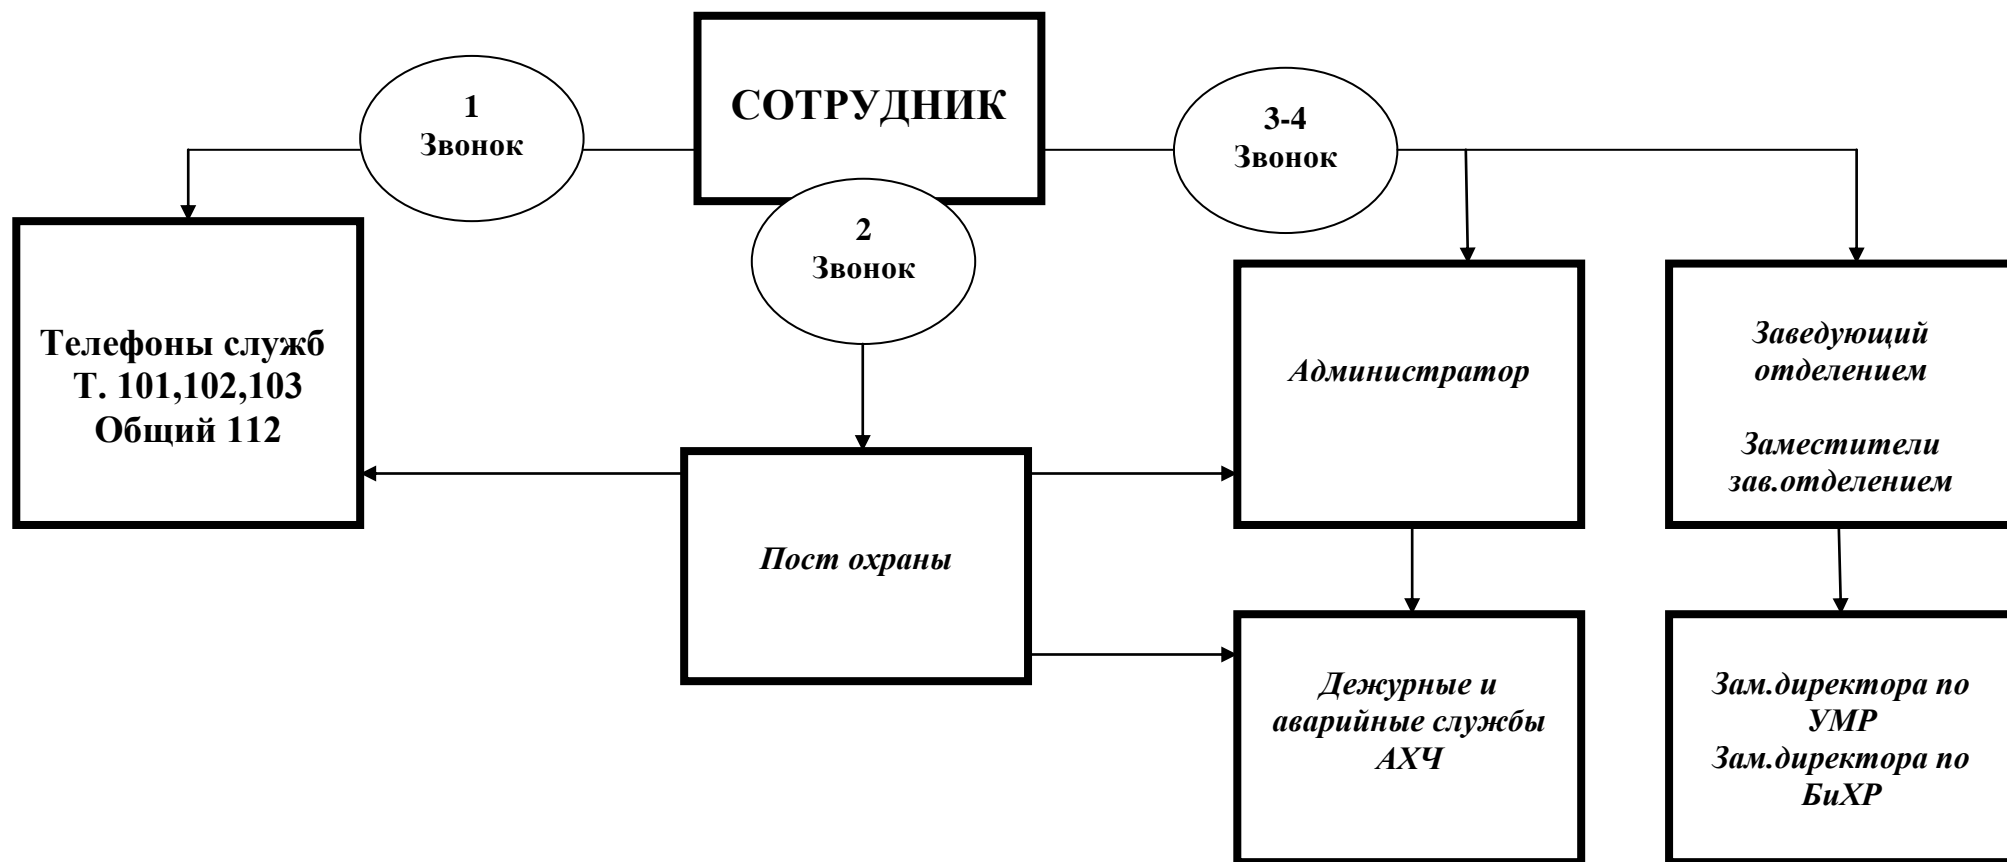

* Примечание; при неисправности инженерных систем жизнеобеспечения объекта не представляющих опасности для жизни граждан сотрудник производит только второй и третий звонок согласно схемы оповещения.